

WPEC/ZP/1332/2698/2017

Legnica, ..³⁰..10.2017 r.


**Biuro Projektowe SYNTECH
Synowiec i Juda sp.j.
ul. Uroczą 22
58-500 Jelenia Góra**

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Murarskiej w Legnicy (dz. nr 434, 438, 439, 397, obr. 0010, m. Legnica).

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo znak: L.dz. 347/2017 z dnia 10.10.2017 r. uzgadnia bez uwag przedłożoną dokumentację projektową dla ww. zadania.

Jednocześnie informujemy, że:

- ze względu na brak dokładnych informacji dotyczących zagłębienia istniejących sieci ciepłowniczych w miejscach skrzyżowań z planowaną siecią wodociągową, prace budowlane w rejonie zbliżenia do infrastruktury ciepłowniczej należy wykonywać ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego), z zachowaniem należytej staranności;
- o terminie prowadzenia robót należy poinformować pisemnie WPEC w Legnicy S.A. na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac;
- na etapie realizacji robót w okolicach istniejącej infrastruktury ciepłowniczej wymagamy umożliwienia sprawowania odpłatnego nadzoru technicznego prac przez służby WPEC w Legnicy S.A.


PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Henryk Radzimowski

Osoba do kontaktów: Aneta Kościelna, tel. 76 85 68 221, kom. 783 991 261, e-mail: aneta.koscielna@wpec.legnica.pl


Za niniejsze uzgodnienie została naliczona opłata w wysokości 145,00 zł netto + VAT – faktura w załączeniu.

W załączeniu:

1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.
2. Profil podłużny rurociągu – 1 egz.

Otrzymują:

- ① Adresat
2. DL
3. ZP aa.

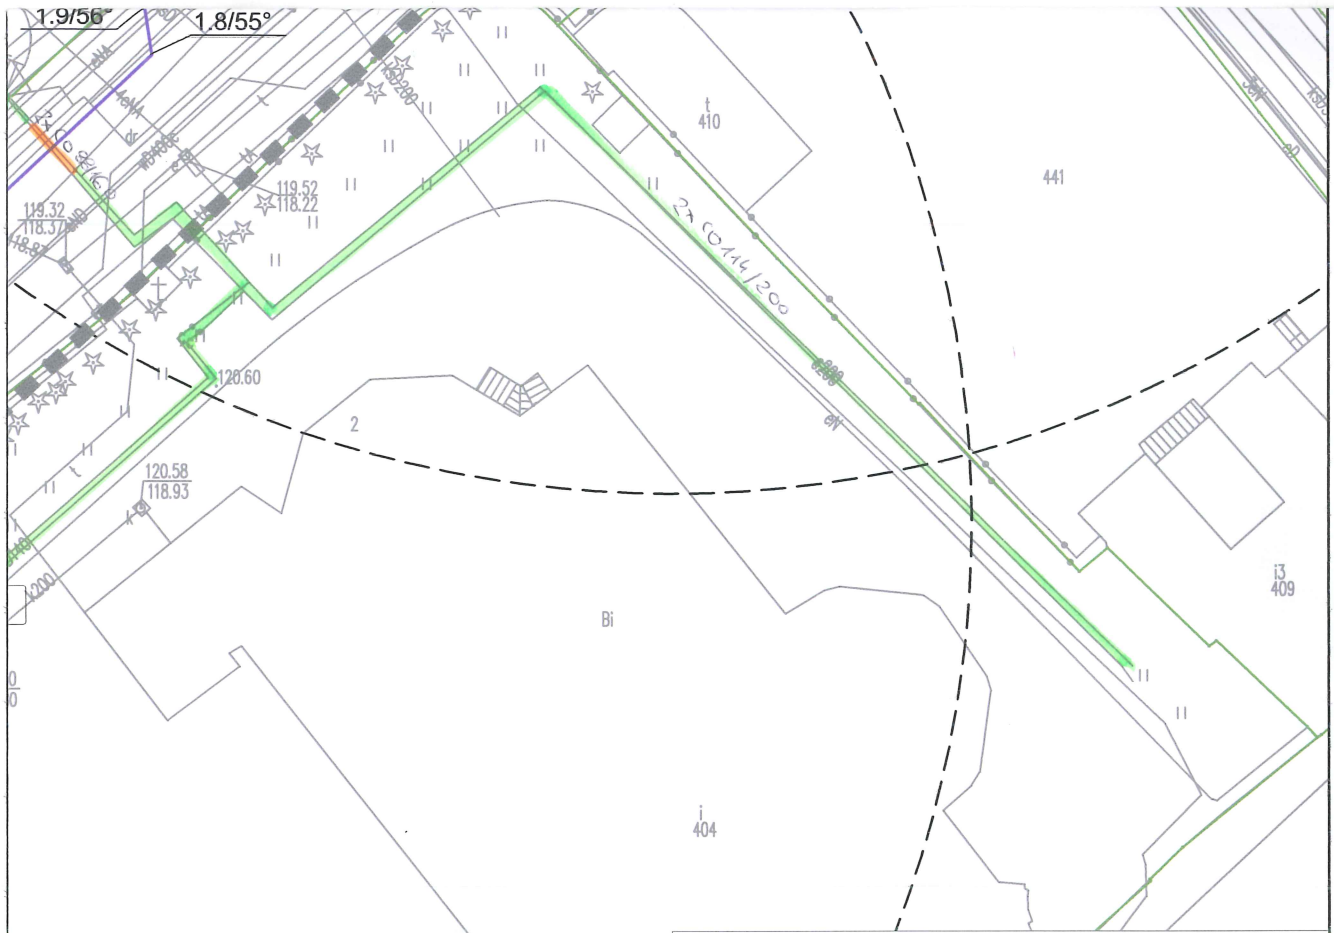

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY
SPÓŁKA AKCYJNA

Dokumentacja projektowa w zakresie
zastosowanych rozwiązań technicznych

- nie uzgodniona
- uzgodniona bez uwag
- uzgodniona z uwagami

Legnica, dnia 24-10-2017 r. podpis

INSPEKTOR nadzoru
dł. Sanitarnego i projektowania

Maria Sz Antoniak

LEGENDA

- 438** - numer zajmowanej działki
- - zakres opracowania mapy
- - granica działki
- W125PE ZIDN100 - proj. sieć wodociągowa + zasuwa odcinająca
- HP - proj. hydrant p. poż. z zasuwą odcinającą
- W1.1 - proj. węzeł wodociągowy
- 1.2/58° - proj. punkt załamania wodociągu i kąt skreślenia
- - proj. przyłącze wodociągowe



BIURO PROJEKTOWE **SYNTECH** SYNOWIEC I JUDA SP.J.

JELEŃ GÓRA, UL. UROCZA 22

WWW.SYNTECH.COM.PL

ZADANIE	„Opracowanie Projektu Technicznego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Murarskiej w Legnicy, na odcinku od. ul. Senatorskiej do wpięcia w ul. Rycerskiej”			
NAZWA OBIEKTU	Sieć wodociągowa			
ADRES OBIEKTU	Legnica, ul. Senatorska, ul. Murarska, ul. Rycerska dz. 434, 438, 439, 397			
TYTUŁ RYS.	Projekt zagospodarowania terenu			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			
	IMIĘ i NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Urszula Synowiec	instalacyjno-inżynieryjna	1716/87	<i>Synowiec</i>
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Witold Juda	instalacyjno-inżynieryjna	DOŚ/0163/PWB/S/16	<i>W. Juda</i>
ASYSTENT	mgr inż. Justyna Perwenis	-	-	<i>J. Perwenis</i>

SYGNATURA ZADANIA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
W.6.17	Sanitarna - sieci zewnętrzne	04.10.2017	1:500	2