

Legnica, 22.08.2017r.

L/Arch.5183.404.2017.JK

Biuro Projektowe SYNTECH
Synowiec i Juda SP. J.
ul. Uroczą 22
58-500 Jelenia Góra

Dotyczy: Opracowania projektu technicznego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Murarskiej w Legnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2017r., (data wszczęcia sprawy: 31.007.2017r.) znak: l.dz. 197/2017 w sprawie jw. uprzejmie informuję, iż inwestycja zlokalizowana jest na terenie ośrodka historycznego miasta Legnica ograniczonego ulicami: Piastowską, Dziennikarską, Muzealną, Skarbka, Witelona, Pocztową wpisany do rejestru zabytków pod numerem 571/296, decyzją z dnia 19.05.1953r.

Ochrona zabytku w myśl art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1446, ze zm./, polega m.in. na zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku. Nawarstwienia archeologiczne są zabytkiem specyficznym stanowiącym nieodwracalne bogactwo kulturowe, które przetrwało do naszych czasów. Jego zachowanie w formie nienaruszonej winno leżeć w interesie społecznym jako wspólne dobro całej społeczności ludzkiej.

Na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, jedyną formą ochrony treści historycznej jest przeprowadzenie badań archeologicznych i zadokumentowanie odkrytych reliktyw historycznego osadnictwa, lub zakaz inwestowania w celu ochrony szczególnie wartościowych naukowo obiektów. Inwestycje wymagające ingerencji w istniejący poziom gruntu stanowią, bowiem zagrożenie dla zachowanych reliktyw archeologicznych, których zachowanie i zadokumentowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną i naukową.

Na prace związane z realizacją ww. inwestycji należy uzyskać dwa odrębne pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków:

1. na podejmowanie innych działań , które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji zabytkowej lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków w trybie art. 36 ust. 1 pkt.11. przywołanej ustawy,
2. na prowadzenie badań archeologicznych w trybie art. 36 ust. 1 pkt.5. przywołanej ustawy.

Pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych należy uzyskać przed przystąpieniem do planowanych prac.

W załączeniu zwrot 1 egz. projektu Rys. Nr 2; drugi egz. pozostaje w aktach sprawy.


Otrzymuje:

adresat

a/a tk. zabytki archeologiczne

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu

mgr Leszek Dobrzyński
KIEROWNIK DELEGATURY
w Legnicy

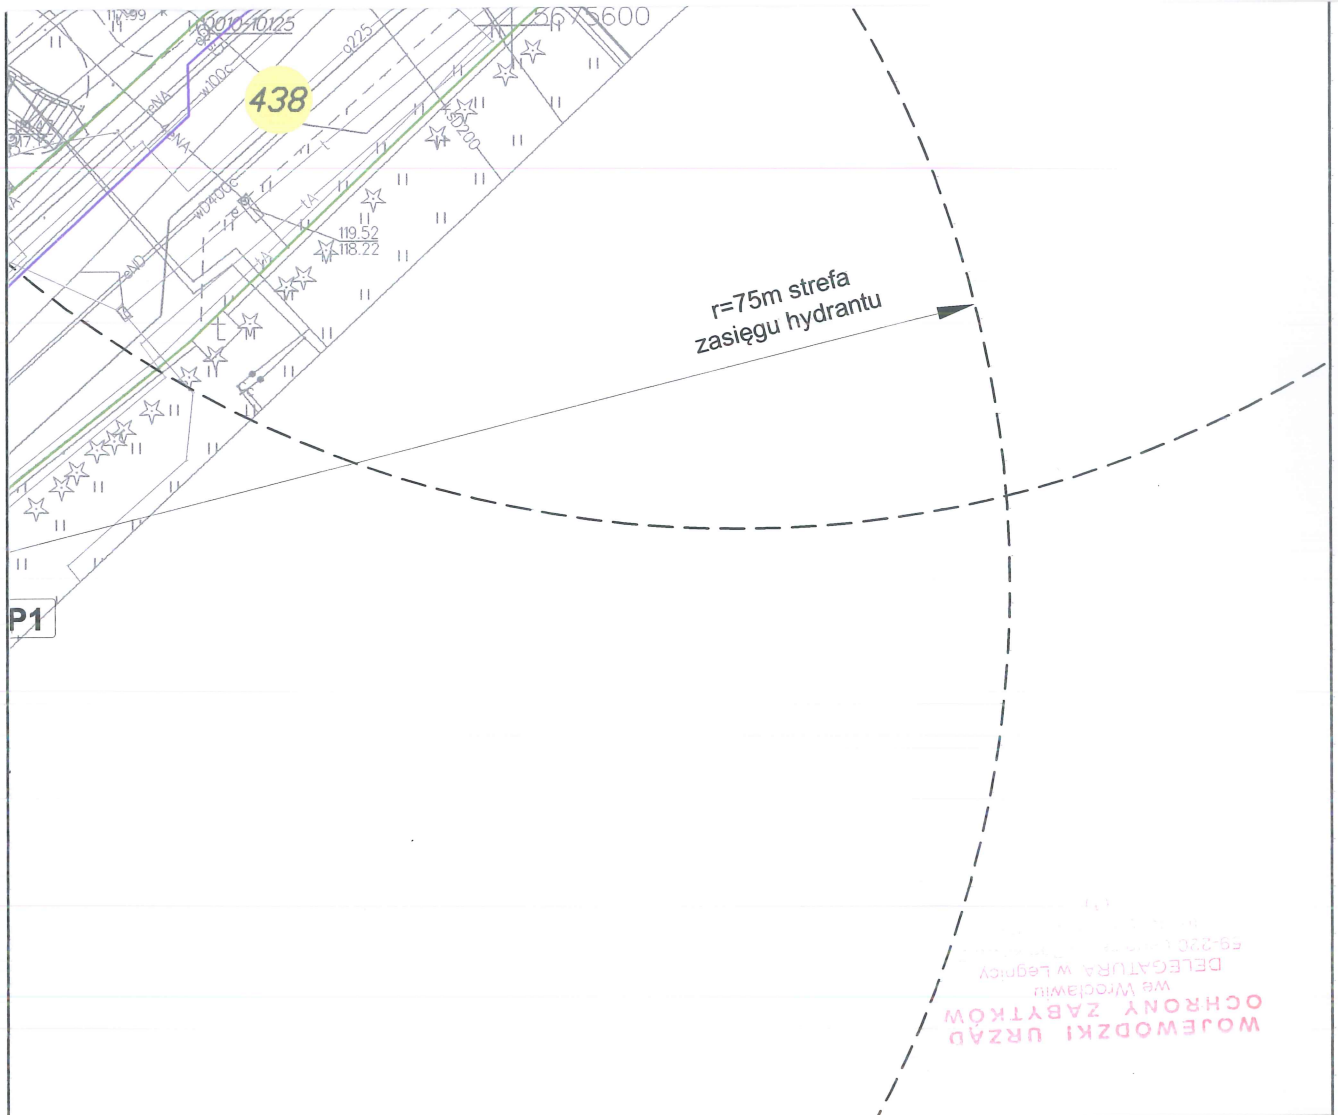

WOJEWÓDZKI URZĄD
 OCHRONY ZABYTKÓW
 we Wrocławiu
 DELEGATURA w Legnicy
 59-220 Legnica, ul.

LEGENDA

- 438 - numer zajmowanej działki
- granica działki
- W125PE - proj. sieć wodociągowa + zasuwa odcinająca
- HP1 Z150 - proj. hydrant p. poż. z zasuwą odcinającą
- proj. przyłącze wodociągowe



BIURO PROJEKTOWE SYNTECH SYNOWIEC I JUDA SP.J.

JELEŃ GÓRA, UL. UROCZA 22 WWW.SYNTECH.COM.PL

ZADANIE	„Opracowanie Projektu Technicznego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Murarskiej w Legnicy, na odcinku od. ul. Senatorskiej do wpięcia w ul. Rycerskiej”			
NAZWA OBIEKTU	Sieć wodociągowa			
ADRES OBIEKTU	Legnica, ul. Senatorska, ul. Murarska, ul. Rycerska dz. 434, 438, 439, 397			
TYTUŁ RYS.	Projekt zagospodarowania terenu			
STADIUM	UZGODNIENIA			
	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Urszula Synowiec	instalacyjno-inżynierska	1716/87	<i>Synowiec</i>
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Witold Juda	instalacyjno-inżynierska	DOŚ/0163/PWBS/16	<i>W. Juda</i>
ASYSTENT	mgr inż. Justyna Perwenis	-	-	<i>J. Perwenis</i>
SYGNATURA ZADANIA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
W.6.17	Sanitarna - sieci zewnętrzne	28.07.2017	1:500	2