



RGNN-budynek rozdzielni



RNN - budynek stacji dmuchaw

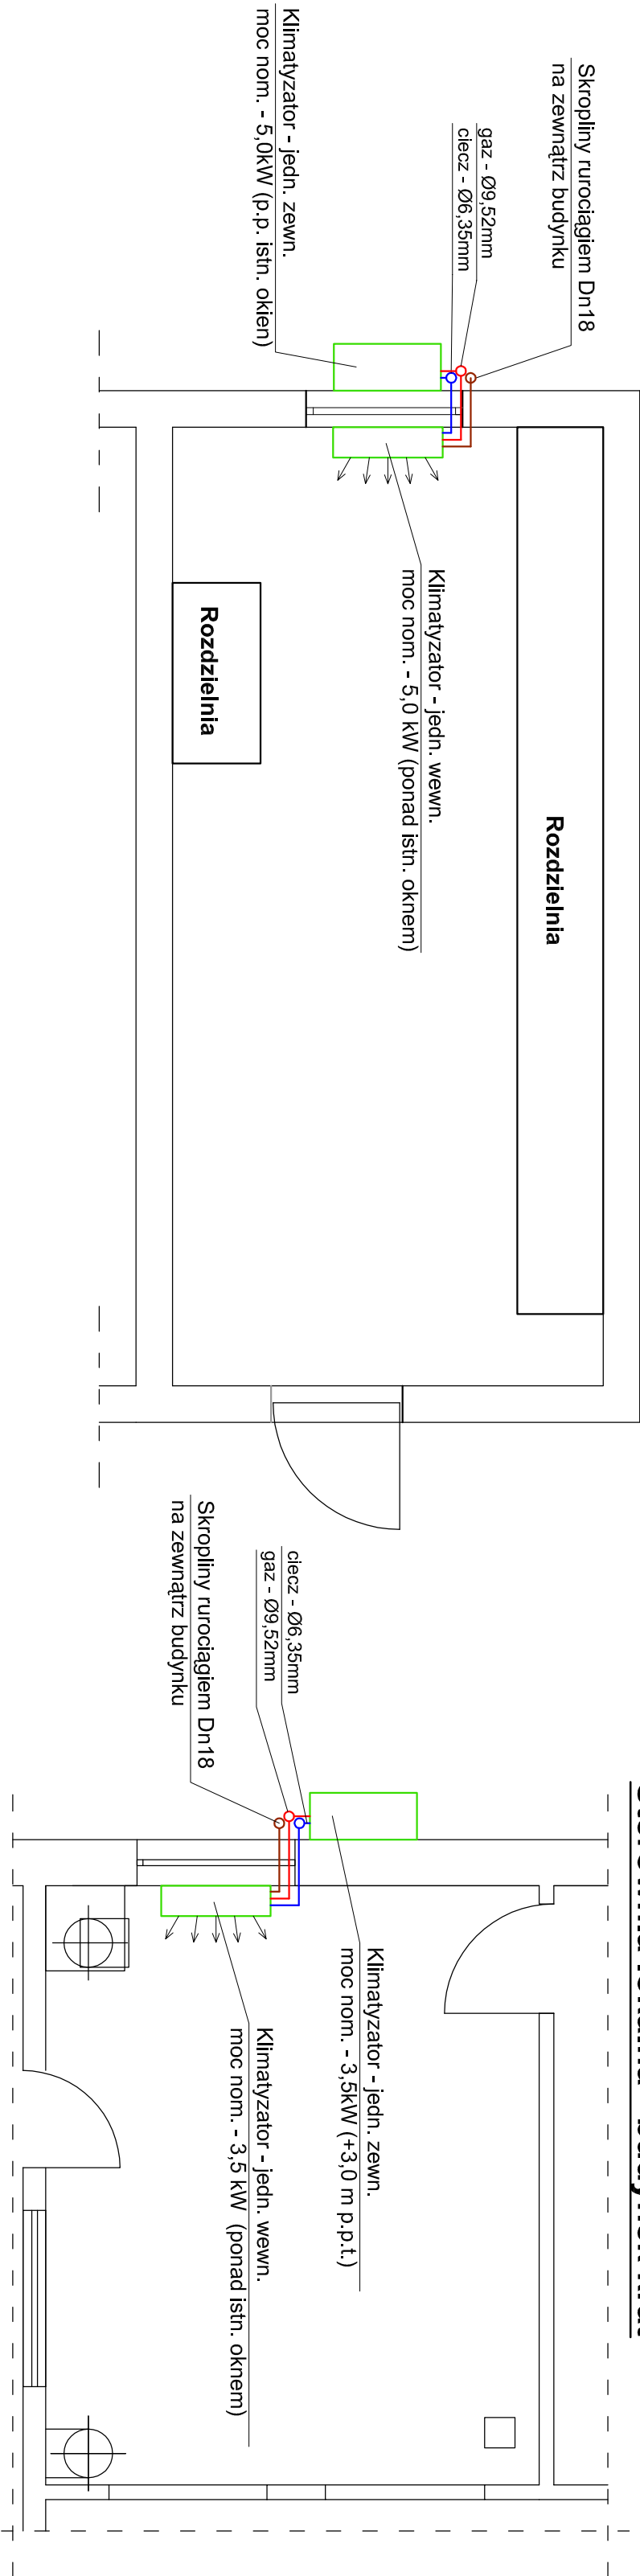

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	IŁOŚĆ
1	Klimatyzator o mocy 3,5 kW	szt	1
2	Klimatyzator o mocy 5,0 kW	szt	1
3	Klimatyzator o mocy 6,8 kW	szt	1

- rura instalacji chłodniczej - ciecz
- rura instalacji chłodniczej - gaz
- wąż z PVC do odprowadzania skroplin DN18mm

- UWAGI!**
1. Jednostki wewnętrzne zaprojektowane jako ściennie.
  2. Jednostki zewnętrzne montowane na ścianie zewnętrznej na ok. 2,0 m; w przypadku ograniczonej możliwości lokalizowania jedn. na wskazanych ścianach zewnętrznych dopuszcza się lokalizację jednostek na dachu obiektów RGNN i RNN.

ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra tel.(68) 451-85-86 e-mail: sekretariat@esko.org.pl			
Obiekt:		Skala	
"Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej"		-	
Tytuł rys.: Schemat lokalizacji urządzeń klimatyzacyjnych w ob. RNN, RGNN		nr rys. 12A	
Projektował:	mgr inż. Bożena Bacmańska	nr upr. 21/2001/GW	podpis: 06.2014
Opracował:	mgr inż. Adam Ceglarek		podpis: 06.2014
	mgr inż. Zofia Szajna		podpis: 06.2014
Sprawił:	mgr inż. Karol Tarczyński	LBS/0018/P.OOS/12	podpis: 06.2014