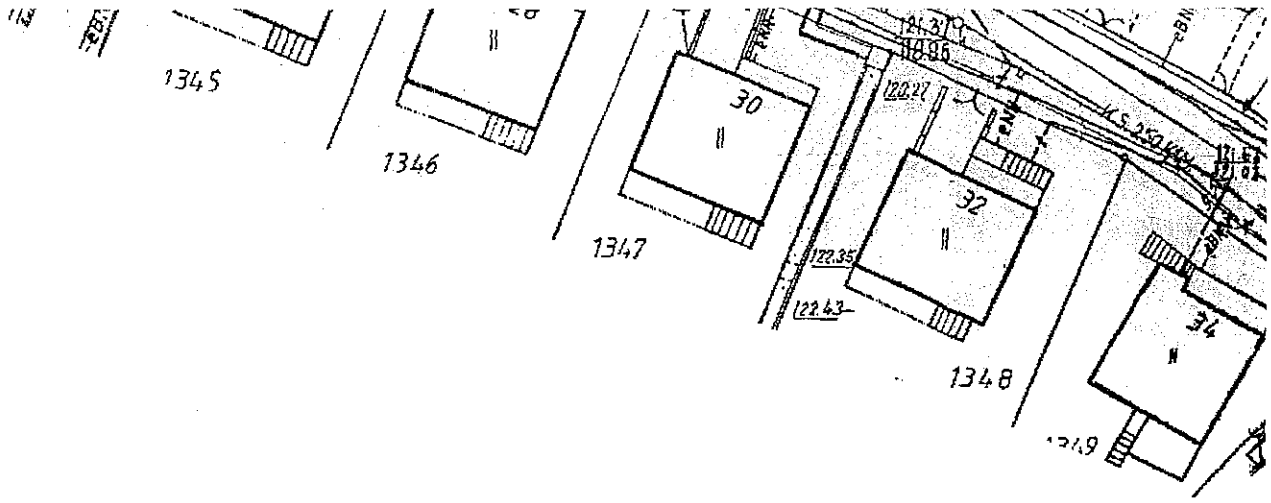

UWAGI:

1. Projektowana sieć wodociągowa PE160 jest obwodowa.
2. Na w/w sieci zaprojektowano 3 hydranty DN80 o wydajności nominalnej 10 l/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa.
3. Projektowana sieć wodociągowa PE110 jest odgałęzieniem sieci obwodowej.
4. Doboru przekroju w/w sieci dokonano na podstawie obliczeń hydraulicznych.
5. Na w/w sieci zaprojektowano hydrant DN80 o wydajności nominalnej 10 l/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica

Nr rejestr UA/87/2018

Niniejszy projekt opiniuje się pozytywnie z uwagami podanymi w piśmie znak:
EST/4011/73/2018

Legnica, dn. 05.09.2018

SPECJALISTA ds. dokumentacji technicznej
(podpis)
Tomasz Wojciechowski

LEGENDA:

- projektowana sieć wodociągowa
- projektowane przyłącze wodociągowe
- W_1 projektowany węzeł wodociągowy
- H_1 projektowany hydrant

Potwierdzam zgodność kopii mapy do celów projektowych z oryginałem:

mgr inż. Rafał Podgórski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid. uprawnień budowlanych: WKP/0392/POOS/17
nr wpisu do CRG PUB: 1519/18/U/C

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ABRYS Technika Spółka z o.o.
60-401 Poznań, ul. Wiślana 46

INWESTOR	LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.				
PRZEDSIĘWZIĘCIE	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY RADOSNEJ W LEGNICY			gmina Legnica woj. dolnośląskie	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Stadium	PB/PW
				Skala	1: 500
				Data	08.2018
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Podgórski	WKP/0392/POOS/17		Nr rysunku	2
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Cezary Świst	WKP/0283/PWOS/04			

38